

Cota, Cundinamarca 04 de marzo de 2021  
200.018.01.0226



Señora  
**GLORIA ESPERANZA GARCIA MURCIA**  
CC. 20.456.161  
SECTOR LA REGADERA  
TEL. 3202594866

**ALCALDIA DE COTA**  
4/03/2021 9:27:47 A. M.  
RADICADO: CO-3890

**REF:** Respuesta radicado PQRD: 20210215AFA1FED

Reciba un cordial saludo,



En consideración a la comunicación radicada en esta secretaria bajo el número de referencia, en cual manifiesta "que ningún control de las alarmas comunitarias funciona del sector la regadera", me permito contestar en los siguientes términos:

- En este sector hay instaladas cuatro alarmas comunitarias, en la inspección técnica que se realizó, dio por resultado el daño de las cuatro tarjetas principales por picos de voltaje, en estos momentos por parte de la administración municipal se viene adelantando el estudio para la contratación del mantenimiento de este sistema.

Anexo fotos de la visita al sitio

Sin otro particular,


  
**JUAN PABLO OSPINA RODRIGUEZ**  
Secretario General y de Gobierno

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
TRAMITADO Y PROYECTADO POR	Yamir Geovanny Quevedo - Contratista SGG		04 de marzo del 2021
REVISO	Camilo Andrés Buitrago Rodríguez - Profesional Universitario Código 219 grado 03 -SGG		04 de marzo del 2021


Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma




Registro fotográfico:

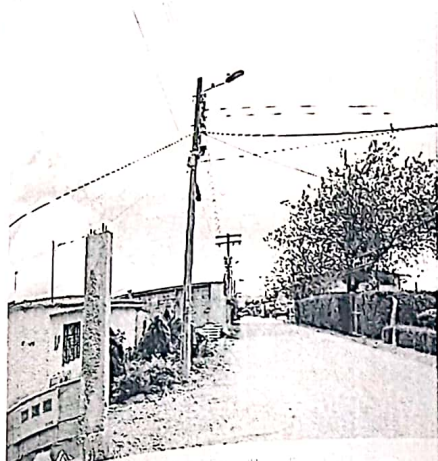


1770  
631F

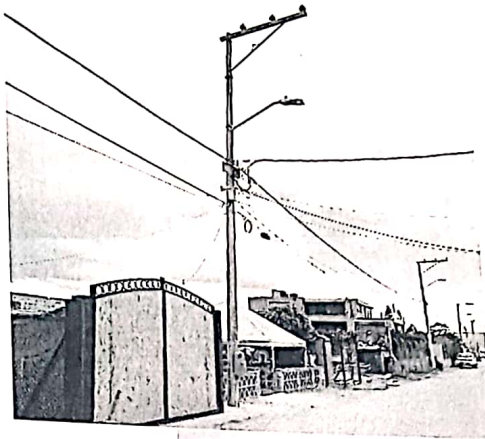

1770  
631F

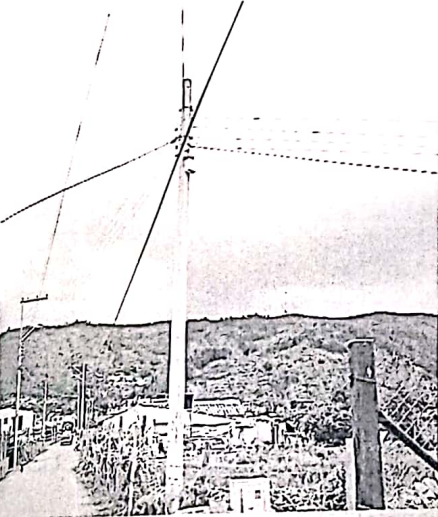

1770  
631F

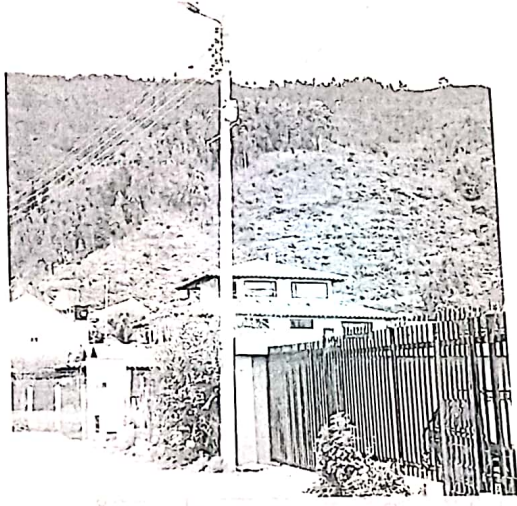

1770  
631F

